



Függőleges csőterv
M1:50
B ütem — A ütem

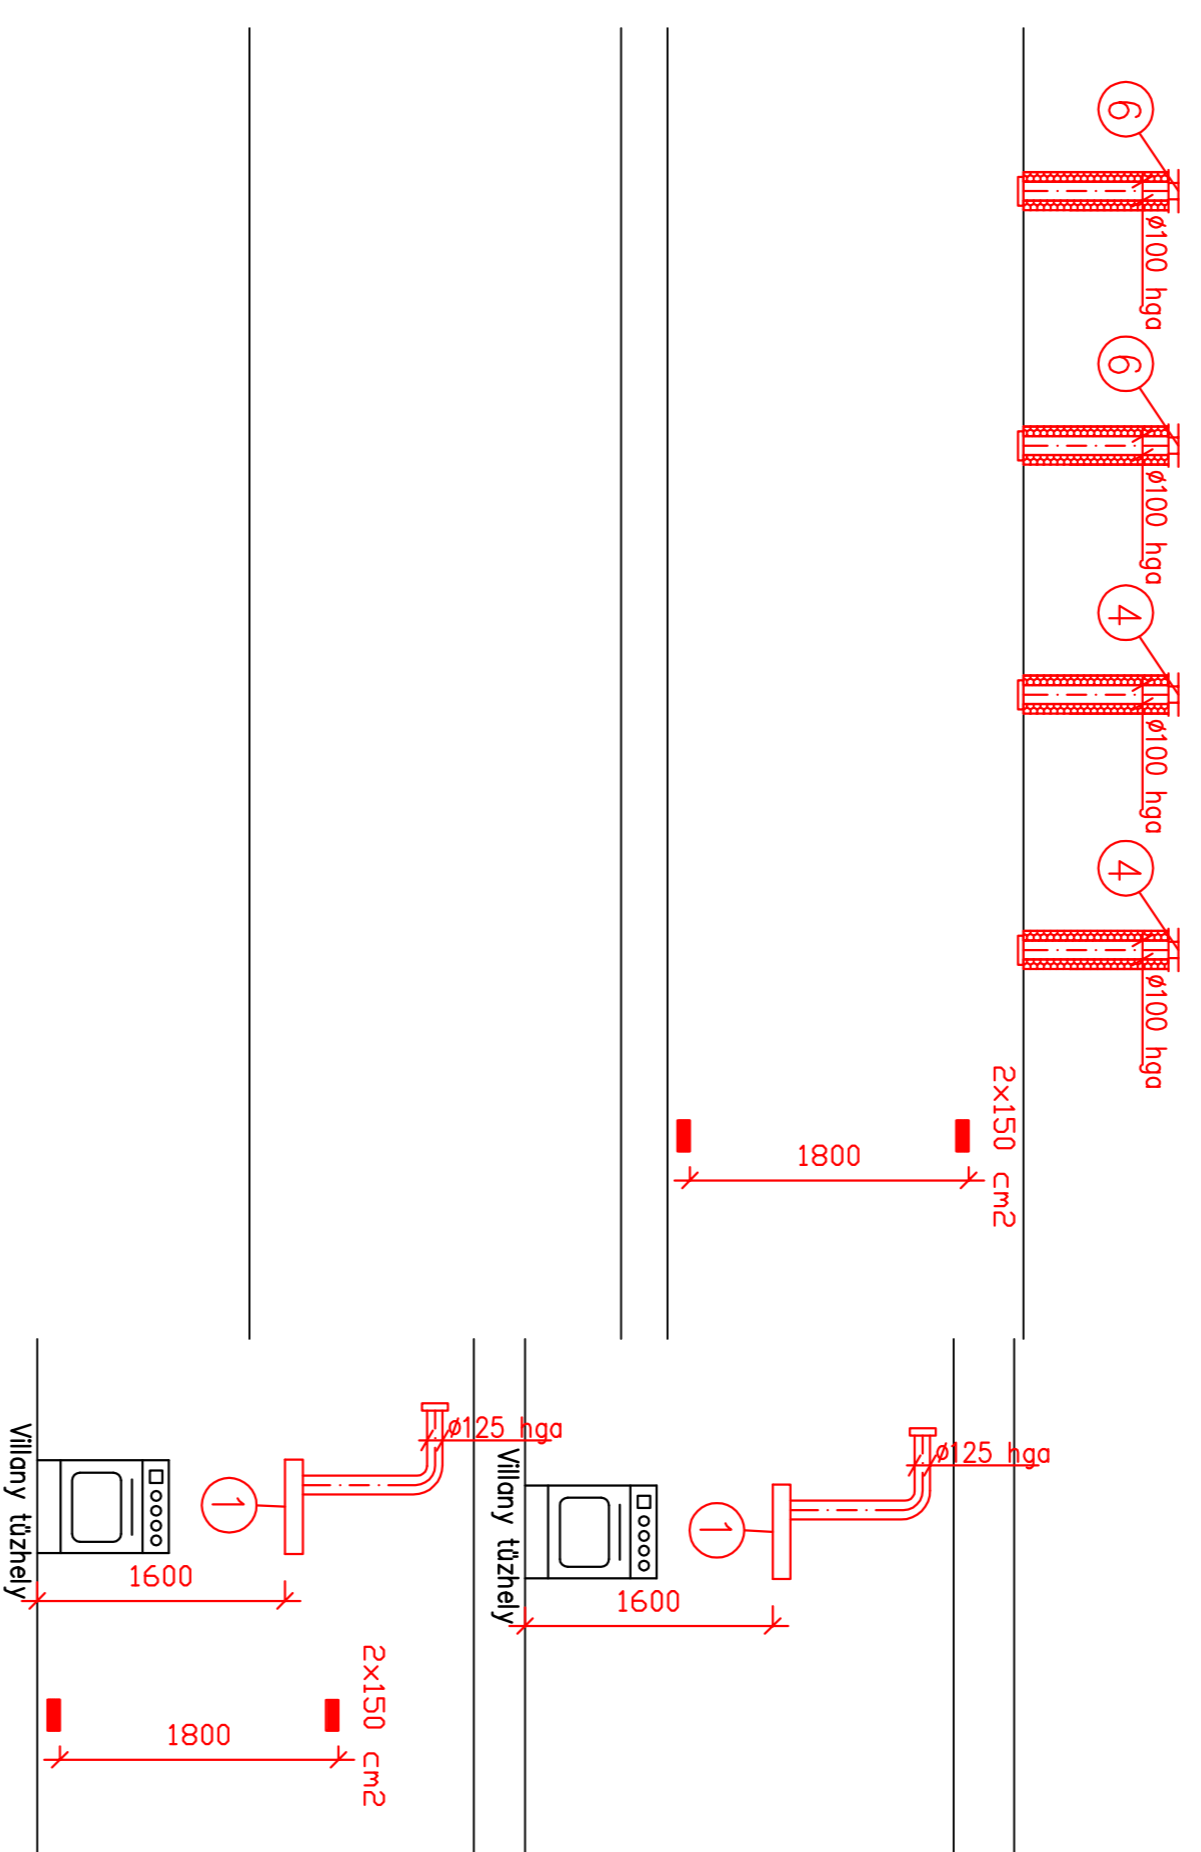

B ütem — A ütem
Emelet alaprajz
M1:50

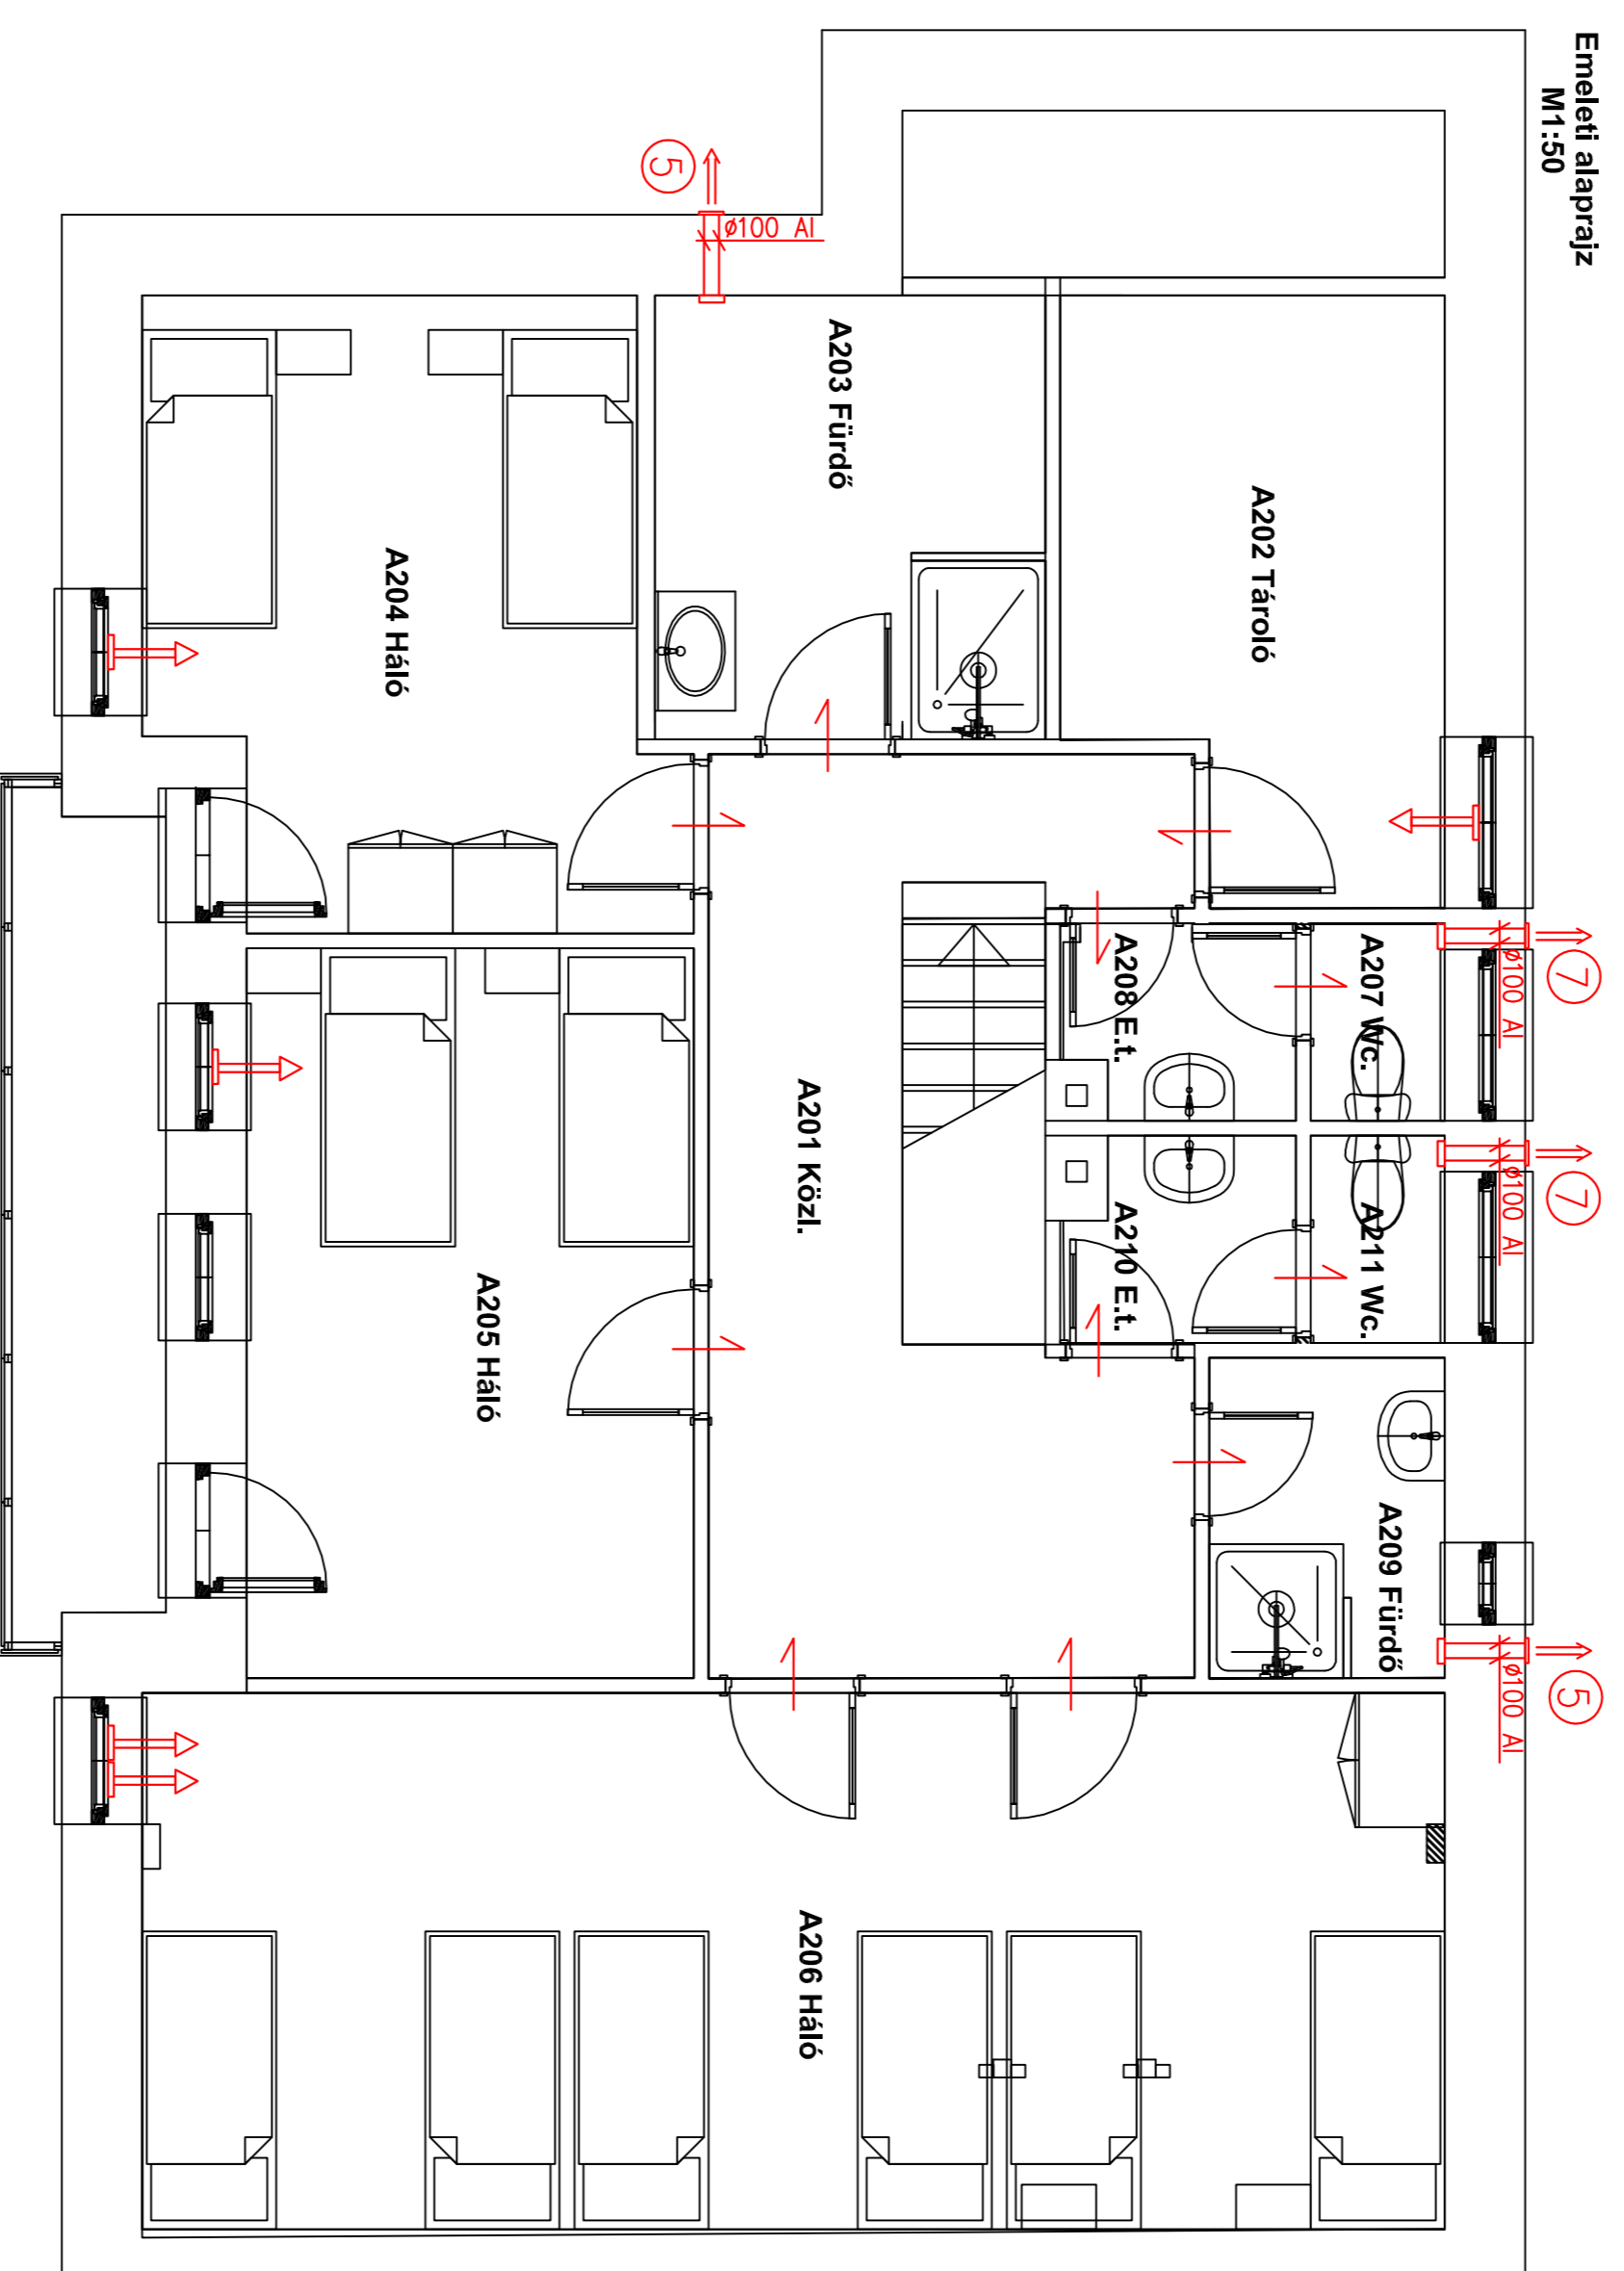


Jelmagyarázat:

- ① Konyhatéchnológia szerinti elszívórendszer, $\varnothing 125$ hga légszűrővel, Airvent WSK-125 ulnyomás kibocsátó zsaluval
 - ② Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m³/h, ldo vezérlés, Airvent WSK-10 ulnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
 - ③ Airvent Dekor-200-CH ventilátor 120 m³/h, pára és ldo vezérlés, Airvent WSK-120 ulnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
 - ④ Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m³/h, pára és ldo vezérlés, Földembe építve, $\varnothing 100$ Al légszűrővel, Airvent CT-125 tetelem,
 - ⑤ Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m³/h, pára és ldo vezérlés, Airvent WSK-100 ulnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
 - ⑥ Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m³/h, ldo vezérlés, Földembe építve, tető fölé kivezetve, $\varnothing 100$ Al légszűrővel, Airvent CT-125 tetelem
 - ⑦ Airvent Dekor-100-CD ventilátor 60 m³/h, jelenléti és ldo vezérlés, Airvent WSK-100 ulnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
- A légszűrővel, elburkolva készültnek, gumis csatlósokkal, spárga csatlóval, A csatlók fűtött léghőn 20 mm zárt cellás szigeteléssel a padlástalpon alu kasznizott 50 mm URSA szigeteléssel szigetelendő.
- A 2 db átszellőzés min. 1,8 m szinkronizáltsággal létesítendő.
- ↔ A beltéri, káoszó nélküli ajtó, ajtó lap alatti és 2 cm
- ↔ A redőnyös ablakoknál teljes zárandó ellen alsó ütközőt kell beépíteni.

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Körök Kft. termék és a törvényi védi. Szakszerelés csak tervező engedélyvel.

A terv csak a kapcsolódó tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes.

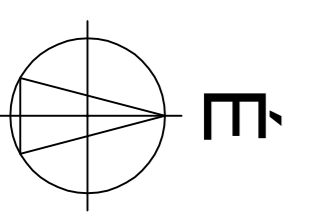

Cím: Körök Kft. Hódmezővásárhelyi Iparpark 100/100		Készítve: Körök Kft. Hódmezővásárhelyi Iparpark 100/100	
Eplés helye:	Balatonboglár, Tulipán u. 25.	Dátum:	2018.
Tul.:	Országos Lengyel Önkormányzat	Tervező Szám:	GSZ-2
Tervező megnevezés:	Szellőzés terv 2.	Tervező:	Körök Kft.
		Körözés:	1196-G1-07-0725
		Tel.:	70 32175
		Fax.:	70 32191
		Web:	www.korok.hu
		Leírás:	1 : 50
		Szakterület:	Szellőzés